



AeroLux

ПАСПОРТ

Устройство приточной вентиляции

AeroLux – 300



Изготовлено в России

Устройство приточной вентиляции **AeroLux – 300**

ПАСПОРТ

Адрес изготовителя: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 3/18, офис 25, ООО "РСК"
e-mail: aerolux@internet.ru , www.sendos.ru

1. Назначение изделия

Устройство приточной вентиляции **AeroLux** предназначено для снабжения помещения отфильтрованным и подогретым свежим воздухом в количестве, необходимом с санитарной точки зрения, без дополнительных расходов на энергию.

2. Технические характеристики

Материал	Оцинкованная гальванизированная сталь 1,2мм.
Обработка поверхности	• щелочная промывка • окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской • обжиг при температуре 200 °С
Цвет	Белый – RAL 9016
Фильтр тонкой очистки	Класс фильтрации F7, задерживает пыль, грязь и другие частицы размером до 0,3 микрон. Изготавливается из качественных синтетических материалов.
Производительность, куб.м/час	до 45
Габаритные размеры мм.	• Ширина - 115 • Высота - 327 • Длина - 363
Масса, кг. Не более	4

3. Принцип работы

По каналу диаметром от 100 мм до 125мм, находящемуся за радиатором в наружной стене, воздух попадает в фильтрационную камеру. После фильтрации этот воздух нагревается, проходя через радиатор. Чистый и нагретый, он бесшумно поступает в помещение. Вентиляционная система **AeroLux** не вызывает дополнительного расхода энергии. Работа системы основана на естественной циркуляции воздуха, поэтому, для её эффективной работы необходима хорошая вытяжная вентиляция.

Преимущества

- Эффективное и экономичное отопление
- Хорошее распределение тепла и воздуха
- Низкий уровень шума и отсутствие сквозняков
- Отсутствие пыли
- Простая очистка или замена фильтра
- Длительный срок службы
- Простота установки



4. Комплектность

Устройство приточной вентиляции	1 шт.
Фильтрующий элемент	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Крепёж (пробка, саморез)	4 шт.

5. Монтаж

Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего края радиатора 150 мм, минимальное – 120 мм. При необходимости очень легко перекрыть воздушный канал в стене здания поворотом фильтра на 90 градусов.

В наружной стене, за радиатором, располагается воздушный канал диаметром от 100 мм до 125 мм, посредством которого наружный воздух попадает в систему

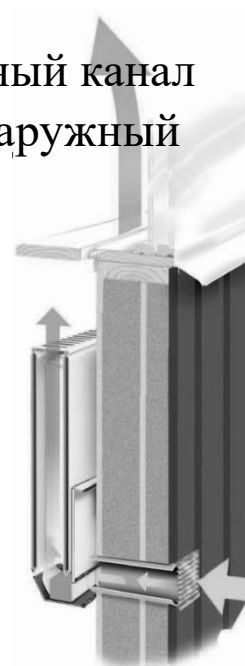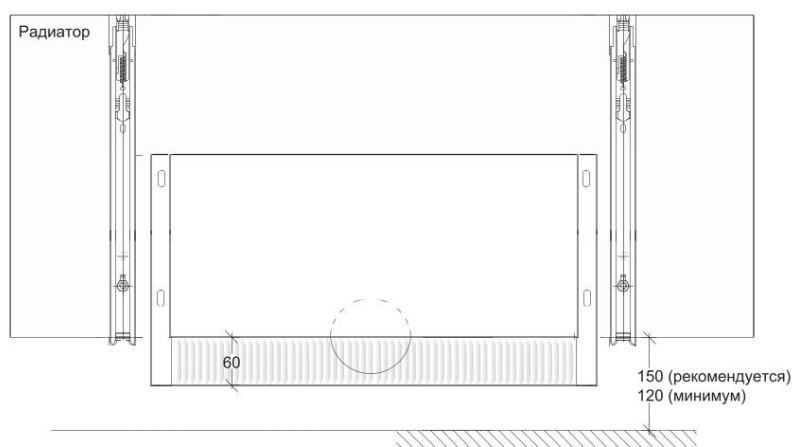

6. Эксплуатация

Рекомендуется прочищать устройство, фильтр и канал подачи воздуха несколько раз в году. Для удаления пыли из фильтра применяйте пылесос. Фильтр следует регулярно проверять для того, чтобы определить правильный интервал для замены. Фильтр следует заменять тогда, когда он полон пыли. Обычный интервал для замены фильтра составляет один год.

В случае отключения радиатора отопления в зимний период обязательно нужно перекрыть приток холодного воздуха поворотом фильтра на угол 90°

Доступ к фильтру производится путём откидывания крышки наружного блока вниз, надавив дальние верхние углы



Наружную поверхность блока приточного воздуха **AeroLux** можно мыть с применением обычных хозяйственных моющих средств. Однако не следует применять моющие средства с содержанием аммиака или царапающего порошка.

7. Правила хранения и транспортирования

Транспортирование в упаковке изготовителя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния.

8. Гарантия

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-7 настоящего руководства (паспорта).

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

Установленный срок службы 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования изделия внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации (паспортом) и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

9. Свидетельство о приёмке

Устройство приточной вентиляции **AeroLux-300** признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК